

35
30
25
20
15
10
5
0
mm

機器表

記号	機器名	機器仕様	電源(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
HEU-1	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 400m ³ /h × 180Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.275	2	1階 再製品展示コーナー 修理展示室	
HEU-2	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 400m ³ /h × 120Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.275	2	1階 再製工房(体験工房)	
HEU-3	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 450m ³ /h × 180Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.395	2	1階 事務室	
HEU-4	全熱交換器	型式 : 天井カセット形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 320m ³ /h × 90Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.195	1	1階 休館室	
HEU-5	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 320m ³ /h × 160Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.275	1	2階 小会議室	
HEU-6	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 620m ³ /h × 110Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.395	1	2階 中会議室	
HEU-7	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 400m ³ /h × 180Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.275	2	2階 研修室(1)	
HEU-8	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 400m ³ /h × 200Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.395	2	2階 研修室(2)	
HEU-9	全熱交換器	型式 : 天井埋込形(24時間換気対応機器) 仕様 : 200φ × 400m ³ /h × 160Pa 付属品 : コントロールスイッチ、防振吊金具、 SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.275	2	2階 啓発品展示コーナー 啓発資料ロビー 分別展示室 啓発品体験コーナー	
HEU-1~9	集中コントローラー	型式 : 壁掛型(15台まで接続可) 付属品 : システム部材、標準付属品				1	1階 事務室	
VF-1	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 210m ³ /h × 70Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.033	1	1階 再生産倉庫	
VF-2	排気ファン	型式 : 天井扇(インテリアタイプ)(24時間換気対応機器) 仕様 : 150φ × 180m ³ /h × 40Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.037	1	1階 女子更衣室	

記号	機器名	機器仕様	電源(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
VF-3	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 240m ³ /h × 110Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.042	1	1階 倉庫	
VF-4	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形 台所用) 仕様 : 100φ × 60m ³ /h × 80Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.0235	1	1階 給湯1	
VF-5	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 110m ³ /h × 90Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.0255	1	1階 倉庫1	
VF-6	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形 センタリー用) 仕様 : 150φ × 190m ³ /h × 90Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.044	1	1階 HCWC	
VF-7	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 170m ³ /h × 80Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.033	1	2階 倉庫4	
VF-8	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 420m ³ /h × 80Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.074	1	2階 倉庫3	
VF-9	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 60m ³ /h × 100Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.0255	1	2階 給湯2	
VF-10	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 100φ × 90m ³ /h × 70Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.020	1	2階 倉庫2	
VF-11	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形) 仕様 : 150φ × 240m ³ /h × 90Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.054	1	2階 倉庫5	
VF-12	排気ファン	型式 : 天井扇(低騒音形 センタリー用) 仕様 : 150φ × 190m ³ /h × 80Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.044	1	2階 HCWC	
FE-1	排気ファン	型式 : ストレートシロッコファン(24時間換気対応機器) 仕様 : #1 1/4 × 720m ³ /h × 90Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.0745	1	1階 男子更衣室	
FE-2	排気ファン	型式 : ストレートシロッコファン(24時間換気対応機器) 仕様 : #1 1/2 × 1720m ³ /h × 100Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	3	200	0.425	1	1階 リフレッシュルーム	
FE-3	排気ファン	型式 : ストレートシロッコファン 仕様 : #1 1/2 × 840m ³ /h × 160Pa 付属品 : 防振吊金具、SUS製深型フード(防虫網付)、他標準付属品一式	1	100	0.195	1	1階 男子トイレ	


目付	記事

工事名 PROJECT NAME			
所属 MANAGER	尺貫 SCALE A1:N.S A3:N.S	工事 No T-10	名称 DESCRIPTION 管理棟 換気設備 機器表(1)
図面 CHKD	図面 DWN	顧客名 CUSTOMER	図面 DWG No T110-CJK00068
大崎地域広域行政事務組合 様			図面 No K-088
図面 No	図面 DATE	図面 No	

[illegible][illegible]

名稱	DESCRIPTION
管理棟	
換氣設備	機器表(2)

圖書 DWG No	T110-CK0069
-----------	-------------

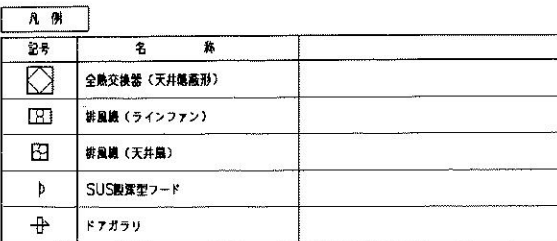[illegible]


110-CR0071

T10-CK0071

記 号	機 器 名	機 器 仕 様	電 源 (消費電力)			台数	設置場所	備 考
			φ	V	KW			
ACP-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機 冷房能力 : 56.0 kW 暖房能力 : 63.0 kW 付属品 : アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、 他標準付属品一式				1	屋上	コンクリート基礎 (建築工事) 寒冷地仕様
		消費電力 3 200 24.2						
		圧縮機 3 200 11.2						
		送風機 3 200 1.0						
ACP-1-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機 型 式 : 天井カセット形 (4方向) 冷房能力 : 7.1 kW 暖房能力 : 8.0 kW 付属品 : 標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式				6	1階 再生品展示コーナー	
		送風機 1 200 0.053					修理展示用布室	
ACP-1-2	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機 型 式 : 天井カセット形 (4方向) 冷房能力 : 5.6 kW 暖房能力 : 6.3 kW 付属品 : 標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式				2	1階 再生工房 (体験工房)	
		送風機 1 200 0.053						
ACP-2a	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機 冷房能力 : 22.4 kW 暖房能力 : 25.0 kW 付属品 : アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、 他標準付属品一式				1	屋上	コンクリート基礎 (建築工事) 寒冷地仕様
		消費電力 3 200 8.45						
		圧縮機 3 200 4.3						
		送風機 3 200 0.42						
ACP-2a-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機 型 式 : 天井カセット形 (4方向) 冷房能力 : 5.6 kW 暖房能力 : 6.3 kW 付属品 : 標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式				3	1階 事務室	
		送風機 1 200 0.053						
ACP-2b	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機 冷房能力 : 22.4 kW 暖房能力 : 25.0 kW 付属品 : アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、 他標準付属品一式				1	屋上	コンクリート基礎 (建築工事) 寒冷地仕様
		消費電力 3 200 8.45						
		圧縮機 3 200 4.3						
		送風機 3 200 0.42						
ACP-2b-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機 型 式 : 天井カセット形 (4方向) 冷房能力 : 5.6 kW 暖房能力 : 6.3 kW 付属品 : 標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式				3	1階 事務室	
		送風機 1 200 0.053						
ACP-3	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機 冷房能力 : 33.5 kW 暖房能力 : 37.5 kW 付属品 : アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、 他標準付属品一式				1	屋上	コンクリート基礎 (建築工事) 寒冷地仕様
		消費電力 3 200 15.2						
		圧縮機 3 200 6.8						
		送風機 3 200 0.58						
ACP-3-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機 型 式 : 天井カセット形 (2方向) 冷房能力 : 2.8 kW 暖房能力 : 3.2 kW 付属品 : 標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式				2	1階 休憩室	
		送風機 1 200 0.046						
ACP-3-2	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機 型 式 : 天井カセット形 (1方向) 冷房能力 : 2.8 kW 暖房能力 : 3.2 kW 付属品 : 標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式				1	1階 女子更衣室	
		送風機 1 200 0.090						

記号	機器名	機 器 仕 様	電源（消費電力）			台数	設置場所	備 考
			φ	V	KW			
ACP-3-3	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機				1	1階 男子更衣室	
		型 式：天井カセット形（4方向）	送風機	1	200	0.106		
		冷房能力：14.0 kW						
		暖房能力：16.0 kW						
		付属品：標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式						
ACP-3-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機				1	1階 リフレッシュルーム	
		型 式：天井カセット形（2方向）	送風機	1	200	0.106		
		冷房能力：8.0 kW						
		暖房能力：9.0 kW						
		付属品：標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式						
ACP-4	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機				1	屋上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：33.5 kW	消費電力	3	200	15.2		寒冷地仕様
		暖房能力：37.5 kW	圧縮機	3	200	6.8		
		付属品：アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、	送風機	3	200	0.58		
		他標準付属品一式						
ACP-4-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機				7	2階 啓発品展示コーナー	
		型 式：天井カセット形（4方向）	送風機	1	200	0.053		啓発資料ロビー
		冷房能力：4.5 kW						分別展示室
		暖房能力：5.0 kW						啓発品体験コーナー
		付属品：標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式						
ACP-5a	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機				1	屋上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：22.4 kW	消費電力	3	200	8.45		寒冷地仕様
		暖房能力：25.0 kW	圧縮機	3	200	4.3		
		付属品：アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、	送風機	3	200	0.42		
		他標準付属品一式						
ACP-5a-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機				4	2階 研修室（1）	
		型 式：天井カセット形（4方向）	送風機	1	200	0.053		
		冷房能力：4.5 kW						
		暖房能力：5.0 kW						
		付属品：標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式						
ACP-5b	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機				1	屋上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：22.4 kW	消費電力	3	200	8.45		寒冷地仕様
		暖房能力：25.0 kW	圧縮機	3	200	4.3		
		付属品：アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、	送風機	3	200	0.42		
		他標準付属品一式						
ACP-5b-1	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室内機				4	1階 研修室（2）	
		型 式：天井カセット形（4方向）	送風機	1	200	0.053		
		冷房能力：5.6 kW						
		暖房能力：6.3 kW						
		付属品：標準パネル、ワイヤードリモコン、他標準付属品一式						
ACP-6	空冷ヒートポンプマルチエアコン	室外機				1	屋上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：40.0 kW	消費電力	3	200	19.3		寒冷地仕様
		暖房能力：45.0 kW	圧縮機	3	200	8.3		
		付属品：アクティブフィルター、防振架台、防雪フード、	送風機	3	200	0.58		
		他標準付属品一式						

[illegible]

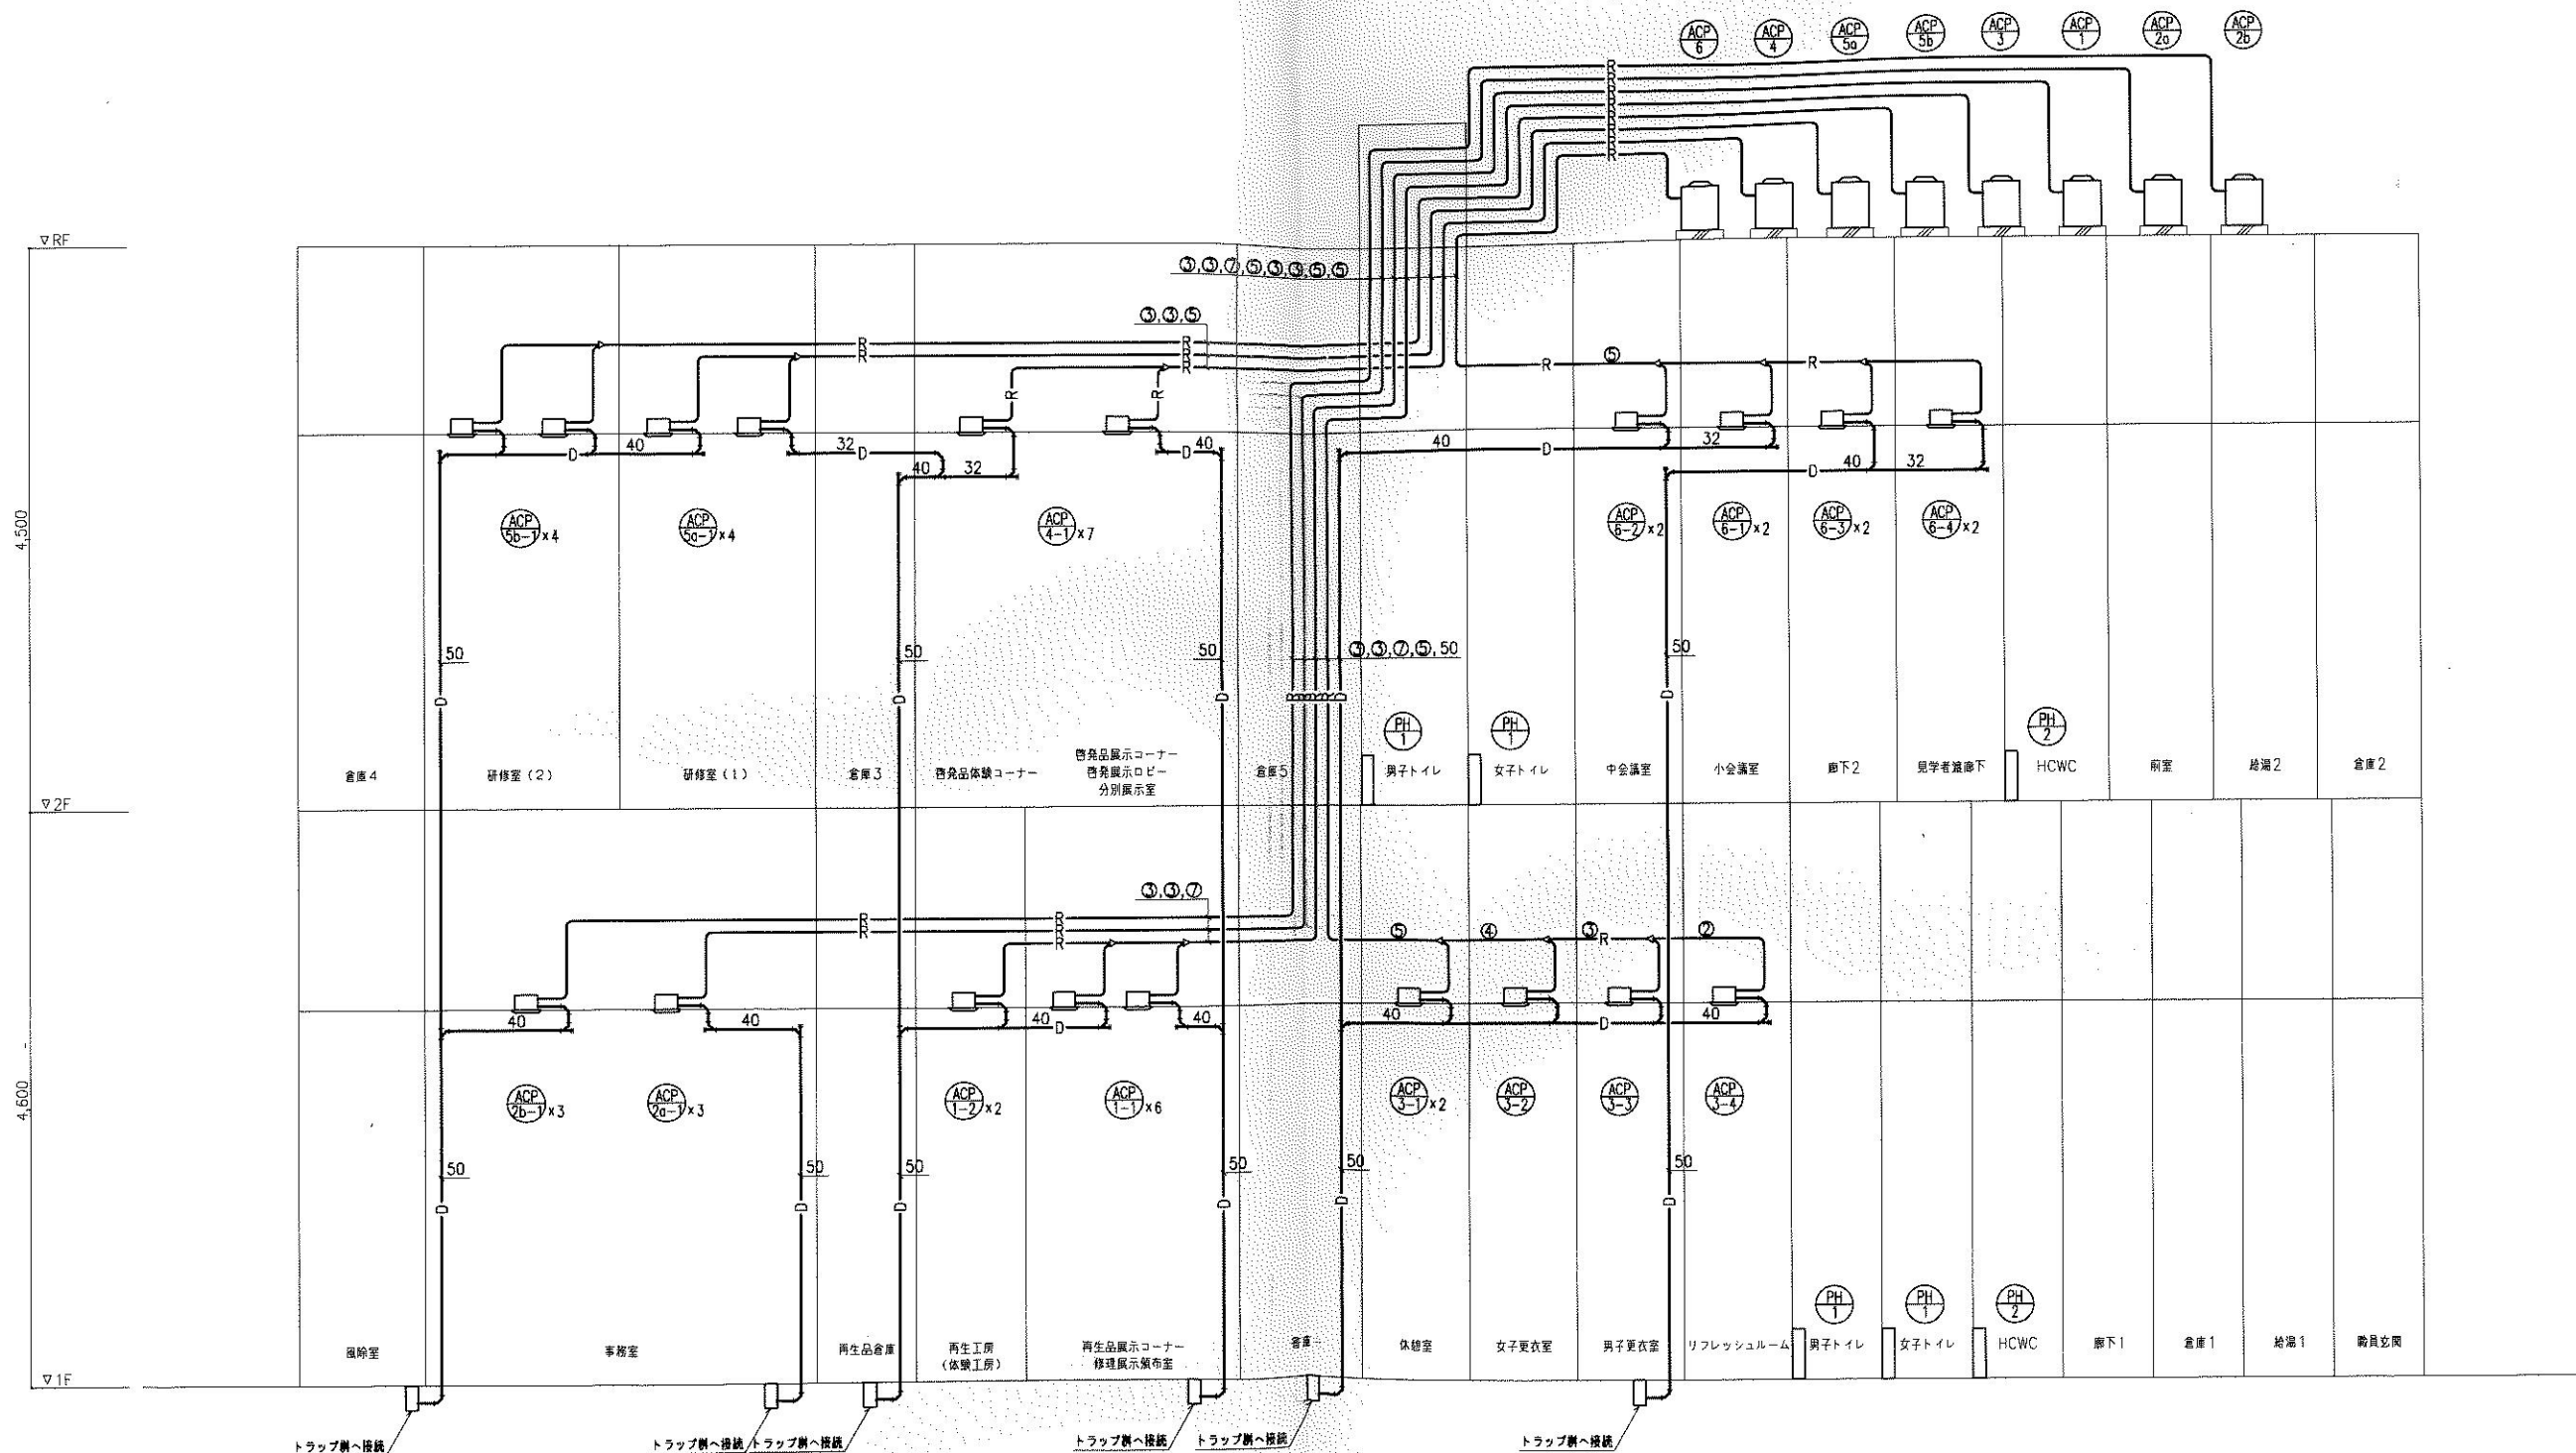

冷暖房サイズ表		
記号	冷房	暖房
①	6.4	12.7
②	9.5	15.9
③	9.5	19.1
④	9.5	22.2
⑤	12.7	25.4
⑥	12.7	28.6
⑦	15.9	28.6

凡 例	
記号	名 称
□	空調室内機 (4方向カセット形)
□	空調室内機 (1・2方向カセット形)
⊗	空調室外機 (マルチタイプ)

日付	記号

工事名 PROJECT NAME

名 称 DESCRIPTION
管理棟
空調設備 系統図
図番 DWG No
T110-CK0065

機器表

記号	機器名	機器仕様	電圧(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
KHEU-1	全熱交換器ユニット	型式: 天井カセット形(24時間換気機能付) 接続径: 200 φ 風量: 240 m ³ /h 機外静圧: 120 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.186	1	1階 プラットホーム監視室
KHEU-2	全熱交換器ユニット	型式: 天井吊扇形(24時間換気機能付) 接続径: 200 φ 風量: 610 m ³ /h 機外静圧: 120 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.355	1	2階 中央操作室
KHEU-3	全熱交換器ユニット	型式: 天井吊扇形(24時間換気機能付) 接続径: 200 φ 風量: 530 m ³ /h 機外静圧: 120 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.355	1	2階 運転事務室
KHEU-4	全熱交換器ユニット	型式: 天井吊扇形(24時間換気機能付) 接続径: 250 φ 風量: 770 m ³ /h 機外静圧: 150 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.41	3	2階 見学者通路(並び廊下) 2階 見学者ホール
KHEU-5	全熱交換器ユニット	型式: 天井吊扇形(24時間換気機能付) 接続径: 250 φ 風量: 650 m ³ /h 機外静圧: 120 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.41	1	2階 委託職員休憩室・食堂
KHEU-6	全熱交換器ユニット	型式: 天井吊扇形(24時間換気機能付) 接続径: 250 φ 風量: 660 m ³ /h 機外静圧: 120 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.41	1	2階 職員休憩室・食堂
KHEU-7	全熱交換器ユニット	型式: 天井カセット形(24時間換気機能付) 接続径: 200 φ 風量: 360 m ³ /h 機外静圧: 50 Pa 付属品: コントロールスイッチ, 標準フィルター, 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.186	1	1階 計量課室
KFS-1	送風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/4 風量: 370 m ³ /h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.096	1	1階 破砕機室前室
KFS-2	送風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/2 風量: 1870 m ³ /h 機外静圧: 150 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	3	200	0.5	1	1階 受水槽・消火ポンプ室

記号	機器名	機器仕様	電圧(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
KFS-3	送風機	型式: 天井扇(給気用) 接続径: 150φ 風量: 70 m ³ /h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.0405	1	1階 搬出室1 前室
KFS-4	送風機	型式: 片吸込多翼送風機(天吊形) 接続径: #3 風量: 7280 m ³ /h 機外静圧: 250 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	3	200	1.5	1	2階 電気室
KFS-5	送風機	型式: 天井扇(給気用) 接続径: 150φ 風量: 70 m ³ /h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.0405	1	2階 前室
KFS-6	送風機	型式: 片吸込多翼送風機(天吊形) 接続径: #51/2 風量: 31640 m ³ /h 機外静圧: 200 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	3	200	7.5	1	1階 油圧ユニット室
KFE-1	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ) 羽根径: 45 cm 風量: 4000 m ³ /h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 電動シャッター, FD付SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.275	1	2階 びんコンベヤ室上段
KFE-2	排風機	型式: 片吸込多翼送風機(天吊形) 接続径: #21/2 風量: 7640 m ³ /h 機外静圧: 350 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	3	200	3.7	1	1階 油圧ユニット室
KFE-3	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ) 羽根径: 45 cm 風量: 4330 m ³ /h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 電動シャッター, SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.275	1	1階 破砕機室
KFE-4	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/2 風量: 1870 m ³ /h 機外静圧: 150 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	3	200	0.5	1	1階 受水槽・消火ポンプ室
KFE-5	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/2 風量: 1260 m ³ /h 機外静圧: 150 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	消費電力	1	100	0.249	1	1階 作業室予備品倉庫

工事名 PROJECT NAME

目付	配管

工場棟
換気設備 機器表(1)
図章 CHG No
T110-CK0036

機器表

記号	機器名	機器仕様	電源(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
KFE-6	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ) 羽根径: 20 cm 風量: 270 m3/h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 電動シャッター, SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	1	100	0.027	1	1階 ギャボン室	防漏形
KFE-7	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形)(24時間換気対応機器) 接続径: #11/2 風量: 1620 m3/h 機外静圧: 150 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	3	200	0.425	1	1階 搬出室2	
KFE-8	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形)(24時間換気対応機器) 接続径: #11/2 風量: 1470 m3/h 機外静圧: 150 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.372	1	1階 搬出室3	
KFE-9	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ)(24時間換気対応機器) 羽根径: 25 cm 風量: 380 m3/h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 電動シャッター, SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	1	100	0.042	1	1階 スプレー缶処理室	
KFE-10	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ)(24時間換気対応機器) 羽根径: 45 cm 風量: 3795 m3/h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 電動シャッター, SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	1	100	0.17	2	1階 搬出室1	
KFE-11	排風機	型式: 片吸込多翼送風機(天吊形)(24時間換気対応機器) 接続径: #11/2 風量: 2400 m3/h 機外静圧: 200 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	3	200	0.75	1	2階 不燃ごみ手選別室	
KFE-12	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/4 風量: 410 m3/h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.0745	1	2階 女子シャワー室	
KFE-13	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/2 風量: 860 m3/h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.155	1	2階 男子シャワー室	
KFE-14	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/4 風量: 650 m3/h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.096	1	2階 男子便所	

記号	機器名	機器仕様	電源(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
KFE-15	排風機	型式: ストレートシロッコファン(天吊埋込消音形) 接続径: #11/4 風量: 620 m3/h 機外静圧: 100 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.096	1	2階 女子便所	
KFE-16	排風機	型式: 片吸込多翼送風機(天吊形) 接続径: #3 風量: 7280 m3/h 機外静圧: 250 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	3	200	1.5	1	2階 電気室	
KFE-17	排風機	型式: 片吸込多翼送風機(天吊形)(24時間換気対応機器) 接続径: #31/2 風量: 12870 m3/h 機外静圧: 300 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	3	200	3.7	1	2階 びん手選別室	
KFE-18	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ) 接続径: 40 cm 風量: 2850 m3/h 機外静圧: 50 Pa 付属品: 電動シャッター, SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	1	100	0.135	1	2階 脱臭装置室	
KFE-19	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ) 羽根径: 45 cm 風量: 4805 m3/h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 取付枠, 他付属品一式	1	100	0.275	2	2階 機械選別室	
KFE-20	排風機	型式: 有圧扇(低騒音タイプ) 羽根径: 35 cm 風量: 2000 m3/h 機外静圧: 30 Pa 付属品: 電動シャッター, SUS製ウェザーカバー, 防虫網, 取付枠, 他付属品一式	1	100	0.091	1	1階 持込缶受入ヤード	
KVF-1	排風機	型式: 天井扇(低騒音タイプ) 接続径: 150 φ 風量: 270 m3/h 機外静圧: 70 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.044	1	1階 M.WC	
KVF-2	排風機	型式: 天井扇(低騒音タイプ) 接続径: 150 φ 風量: 270 m3/h 機外静圧: 70 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.044	1	1階 W.WC	
KVF-3	排風機	型式: 天井扇(低騒音タイプ) 接続径: 150 φ 風量: 150 m3/h 機外静圧: 70 Pa 付属品: 防振吊金具, 他付属品一式	1	100	0.026	1	1階 倉庫	

工事名 PROJECT NAME

図付	備考

名称 DESCRIPTION
工場棟
換気設備 機器表(2)
図面 DWG No
T110-CK0037



機器表

記号	機器名	機器仕様	電源(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
KVF-4	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ)(24時間換気対応機器) 接続径：100 φ 風量：80 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.014	1	2階 男子委託職員更衣室
KVF-5	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ)(24時間換気対応機器) 接続径：100 φ 風量：70 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.014	1	2階 女子委託職員更衣室
KVF-6	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ)(24時間換気対応機器) 接続径：150 φ 風量：130 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.026	1	2階 男子職員更衣室
KVF-7	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ)(24時間換気対応機器) 接続径：100 φ 風量：90 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.02	1	2階 女子職員更衣室
KVF-8	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ) 接続径：150 φ 風量：330 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.074	1	2階 書庫1
KVF-9	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ) 接続径：150 φ 風量：220 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.044	1	2階 書庫2
KVF-10	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ) 接続径：150 φ 風量：320 m3/h 機外静圧：70 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.074	1	2階 書庫3
KVF-11	給風機	型式：天井扇(低騒音タイプ) 接続径：150 φ 風量：60 m3/h 機外静圧：100 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.0405	1	2階 ひん手選別室前室
KVF-12	排風機	型式：天井扇(低騒音タイプ) 接続径：100 φ 風量：90 m3/h 機外静圧：40 Pa 付属品：防振吊金具,他付属品一式	消費電力	1	100	0.013	1	1階 計量機室WC

記号	機器名	機器仕様	電源(消費電力)			台数	設置場所	備考
			φ	V	KW			
KAC-1	エアーカーテン	型式：産業用タイプ 風量：3700 m3/h × 7台 付属品：標準付属品一式	消費電力	3	200	3.01	2組	1階 プラットホーム
KAC-2	エアーカーテン	型式：産業用タイプ 風量：3700 m3/h × 5台 付属品：標準付属品一式	消費電力	3	200	2.15	1組	1階 搬出室1
KRF-1	ルーフファン	型式：低騒音タイプ 接続径：900 φ 風量：11370 m3/h 機外静圧：- Pa 付属品：-	消費電力	3	200	2.2	3	1階 プラットホーム上部 1台のみ24時間換気対応運転とする

図面用紙 300 単位：mm

日付	記号

工事名 PROJECT NAME

名称 DESCRIPTION
工場棟
換気設備 機器表(3)
図面番号 DWG No.
T110-CK0038



[illegible][illegible]

工務部 PROJECT NAME


[illegible]

名稱 DESCRIPTION	工場棟 空調設備 機器表(2)
圖番 DWG No	IT110-CK003

投票	
----	--

凡例	名 称
	空調室内機 (4方向カセット形)
	空調室内機 (1・2方向カセット形)
	空調室内機 (天井吊形)
	空調室内機 (壁掛け形)
	空調室外機 (マルチタイプ)
	空調室外機 (パッケージタイプ)
	空調機 (床置スリム形)

記号	冷媒	ガス管
①	6.4	12.7
②	9.5	15.9
③	9.5	19.1
④	9.5	22.2
⑤	12.7	25.4
⑥	12.7	28.6
⑦	15.9	28.6
⑧	19.1	31.8
⑨	19.1	38.1
⑩	6.4	9.5

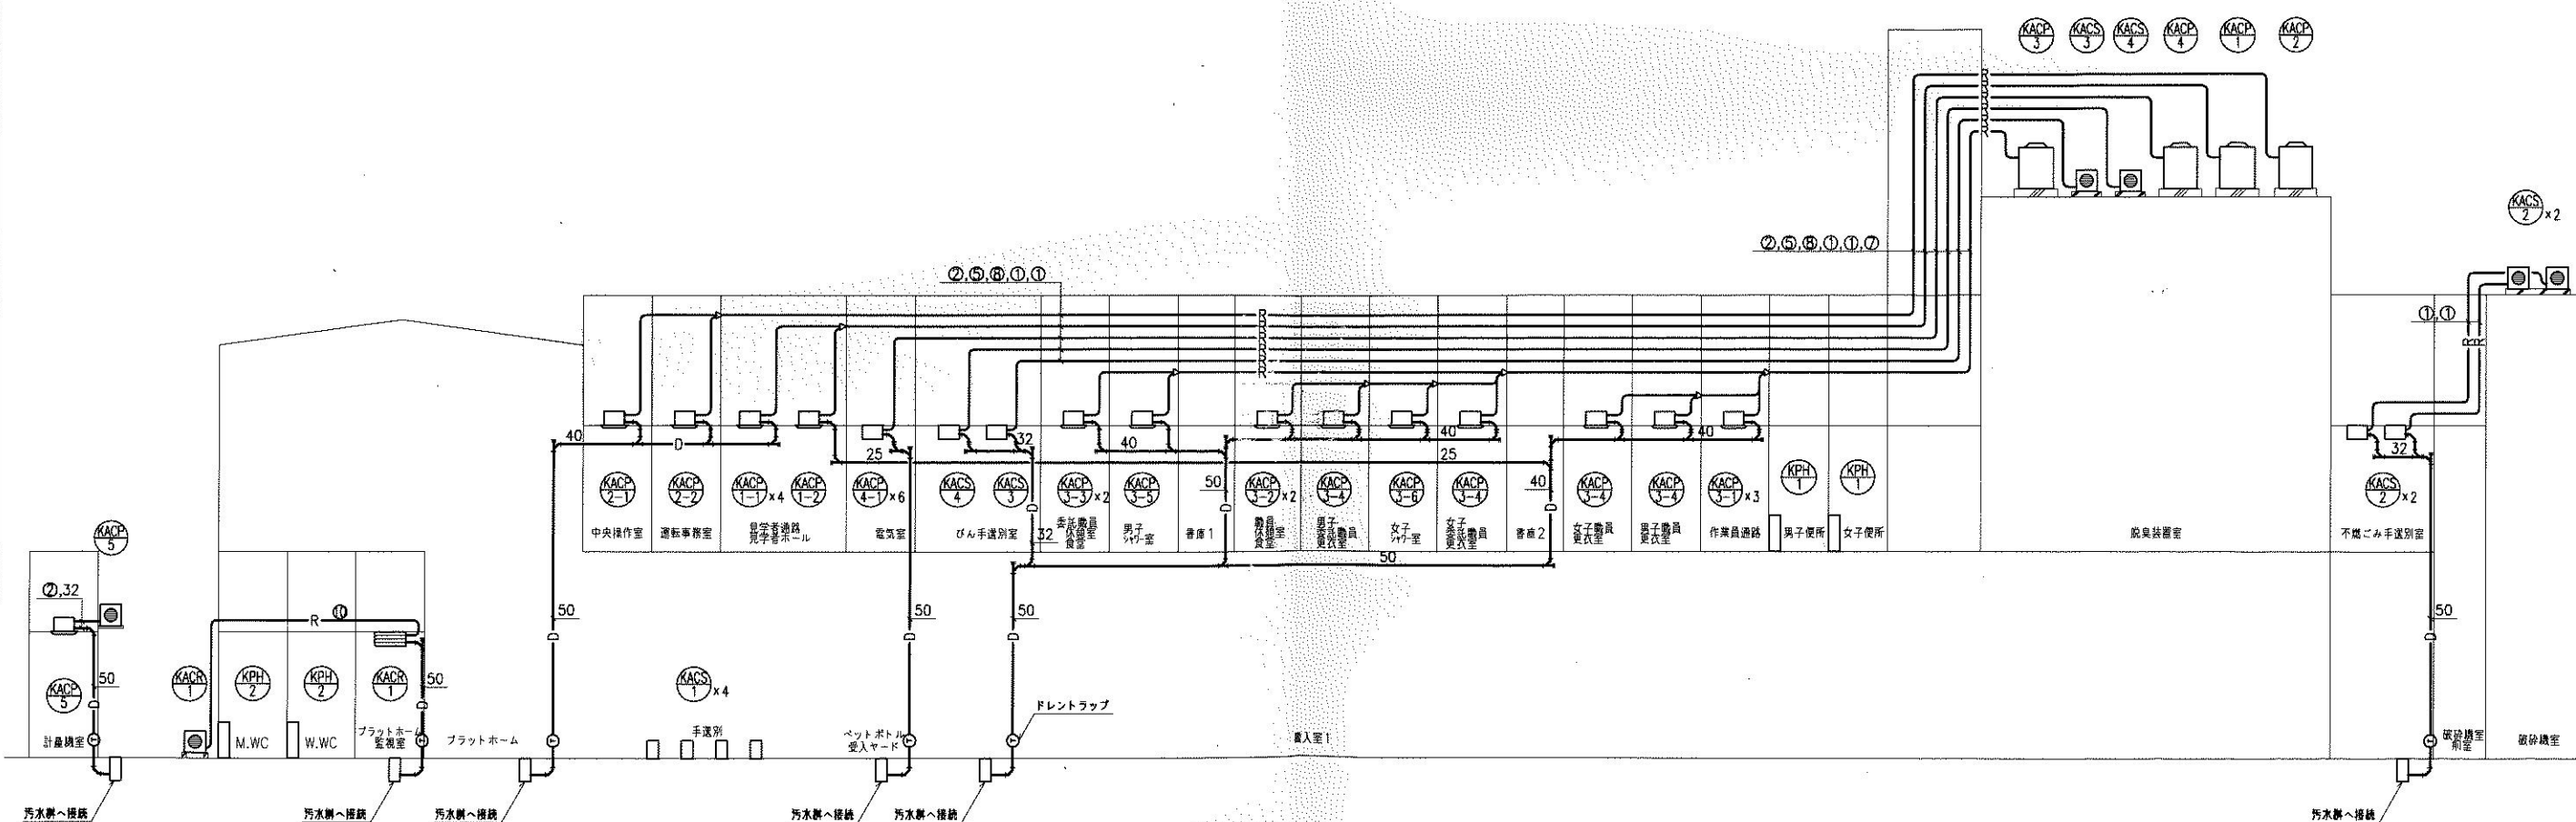

目付	記号

工事名 PROJECT NAME

名称 DESCRIPTION
工場棟
空調設備 系統図
図面 DWG No
T110-CK0032